


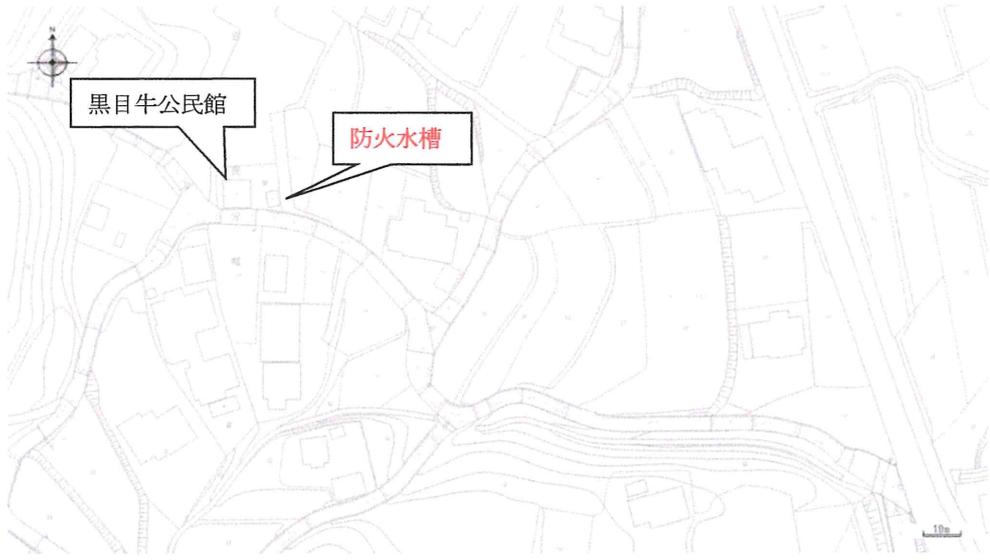

基山町まちづくり提案書

基山町まちづくり基本条例第16条の規定に基づき下記のとおり提案します。

提案期日	令和6年 9月 2日	
提案種別	提案・意見・ 要望	
提案件名	黒目牛地区防火水槽の造り替え	
提案者	住所又は所在地	基山町大字園部2805番地3 電話 090-8226-0066
	氏名又は名称	基山町 第2区 区長 安永秀文
	※提案者が基山町の住民でない場合は、勤務先又は通学先も記入してください。	
	提案書の公表にあたり、住所、氏名及び連絡先の公表を希望しますか。 希望する 一部希望する () 希望しない	
	※未成年者が氏名等の公表をする場合は、法定代理人の承諾が必要です。	
提案の概要	現在の上部開放型防火水槽を、上部コンクリートスラブ(マンホール蓋設置・40t)型防火水槽に造り替えしていただきたい。	
提案の背景	現在の防火水槽は上部開放型のため、異物・枯葉・土砂等の流入により火災消火活動時にこれらがポンプ吸入口に詰まり、消火活動に著しく支障が出ることを考えられ、火災発生時の水利として機能しない恐れがある。また、周囲をフェンスで囲われているが、上部から人の進入・異物の投げ込みの危険性もあります。 60年位前の建造とのことであり、経年劣化も予想されると共に、この地区において過去二度の家屋火災が発生し、消火栓も設置されないため新規の防火水槽の必要性は急務であります。	

<p>提案の課題</p>	<p>新規に防火水槽を設置することになれば、40 t 容量の規格になると思われるので、現在の防火水槽より設置面積が大きくなり、用地の拡張を検討しなければならない。</p> <p>この地区の河川からの水利は小河川で水量に乏しく、河川からの水利は余り期待できないので、新規40 t 防火水槽が出来れば火災時の初期消火に多いに期待が持てると思われる。</p>
<p>目標設定</p>	<p>火災発生は予測不能で、いつ発生するかわからないので、なるべく早く建造に着手していただきたい。</p>
<p>現場位置</p>	
<p>現況写真</p>	

